



Åskledarsystem



J.P. PRÖPSTER

Åskledarsystem riskanalys/klassindelning

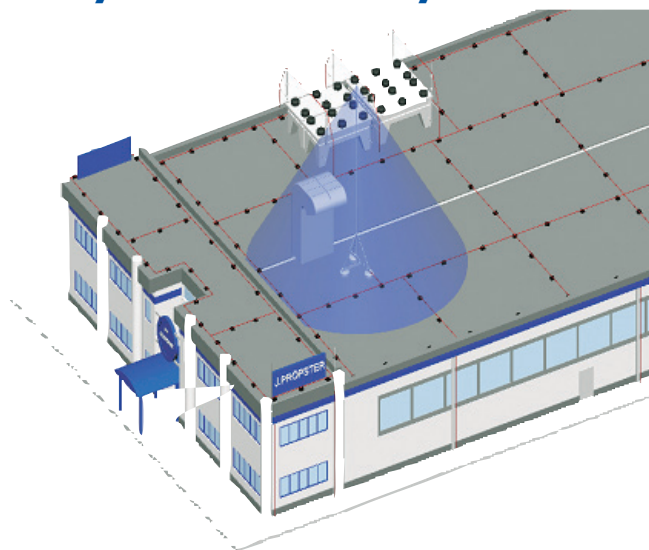

Åskledare - Introduktion

En åskskyddsanläggnings uppgift är att skydda en byggnad mot direkt åsknedslag. Detta genom att säkert leda blixten från inslagspunkten, på utsidan av byggnaden, till jord. Ledningsbundna system kan även föra in åska och överspänningar i en byggnad och där skada installationer och utrustningar. För att skydda dessa måste ytterligare åtgärder vidtas. Vi arbetar helt i enlighet med aktuella svenska och internationella standarder. Främst nu gällande SS-EN 62305. Åskskyddshandboken 452 kan även vara till hjälp.

Åskskyddsklasser

Åskskyddsstandarden beskriver 4 olika skyddsklasser när det gäller åskledare. Valet görs av att man gör en riskanalys (del 2 i standarden) för att därigenom komma fram till ett val. Alternativt bestämmer sig för en viss klass beroende på erfarenhet/typ av anläggning. Rekommenderade klasser enligt åskskyddshandboken:

- Klass I, mycket höga byggnader (över 60 meter) och/eller mycket utsatta byggnader eller särskilt samhällsviktiga anläggningar, militäranläggningar.
- Klass II, sjukhus, kraftvärmeverk, explosionsklassade byggnader, VA verk mm
- Klass III, vanligast, t ex skolor, lantbruk, industri, kyrkor.

Vi hjälper er med förslag



Förklaringar

Ledningsavstånd - avstånd mellan nedledare.

Effektivitet - Till hur många procents sannolikhet är byggnaden skyddad. Skyddsklotsradie - radie på en tänkt boll som rullar över byggnaden, där bollen träffar där slår blixten troligast ner.

Masknät - rutstorlek på takledarsystemet.

För klass I-II skall överspänningsskyddet klara 25kA/pol 10/350µs, vid klass III-IV är kravet min 12,5kA/pol 10/350µs. Table 5 i standarden.

Följande tabell visar mycket kortfattat vad man bör tänka på inom åskledarmontering.

Skydds-klass	Effektivitet	Lednings-avstånd	Skydds-klotsradie	Masknät	Max blixtröm (10/350 µs)	Rekommenderat överspänningsskydd
I	98%	10 m	20 m	5 x 5 m	25 kA/pol	ED(G)150/EDG350
II	95%	10 m	30 m	10 x 10 m	25 kA/pol	ED(G)150/EDG350
III	90%	15 m	45 m	15 x 15 m	12,5 kA/pol	EDG60/EDG70
IV	80%	20 m	60 m	20 x 20 m	12,5 kA/pol	EDG60/EDG70

Fråga oss vid större objekt så hjälper vi er.

Oisolerade åskledarsystem

Åskskyddsanläggningen omfattar följande delsystem:

Takledarsystemet med åskfångare fångar in blixurladdningen och tar upp den energi som utvecklas i nedslagspunkten samt minskar kraftigt risken för antändning eller annan skada. Takledarsystemet skall på effektivaste sätt fördela blixtrömmen till nedledarsystemet. Nedledarsystemet leder ned blixtrömmen från takledarsystemet och fördelar strömmen till jordledarsystemet. Nedledarna får då inte bli så varma att de orsakar antändning eller sprängning. För träväggar hålls ett avstånd på minst 10 cm med fästet 911 150 nedan. Jordledarsystemet avleder blixtrömmen till jord. Jordledarsystemet skall vara så placerat att risken för uppkomst av skador på andra installationer i marken genom sidourladdningar eller korrosion blir så liten som möjligt. Dessutom är det ett krav att vid åskledarsystem skall överspänningsskydd installeras.

Isolerade åskledarsystem


Under senare år har installationer av elektrisk utrustning på tak blivit allt mer vanligt. Sådan utrustning som avses här kan vara: luftkonditionering, ventilationshuvor, solpaneler, skorstenar av metall, radiolänk utrustning och mobiltelefonmaster.

För att skydda sådan utrustning från direkta blixtnedslag krävs både överspänningsskydd samt isolerade åskledarsystem. Den senaste IEC och svenska standarden SS-EN 62305 beskriver detta.


Vi har ett komplett system, där befintlig beprövad teknik används tillsammans med en del nya produkter.

Man skiljer mellan helt eller delvis isolerade system. Delvis isolerade är vanligast. För att designa ett system med isolerade åskledare används ofta den s k "rutmetoden". Arealen som skall skyddas byggs upp med master som placeras i ett rutnät med linor emellan. Avståndet mellan masterna beror på vilken skyddsklass som erfordras (1-4). Avståndet blir därigenom mellan 5 och 20 m.

Vi erbjuder ett system som är enkelt att montera och som ger en professionell och fungerande anläggning som uppfyller alla gällande standarder.

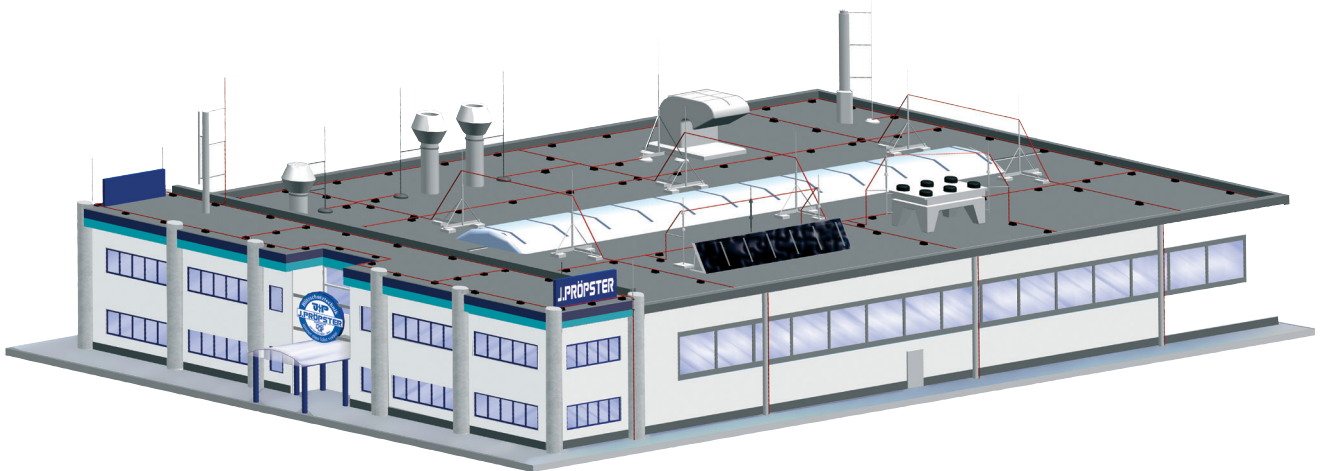

HVC system med isolerad lina. Ersätter separationsavstånd upp till 1,7m

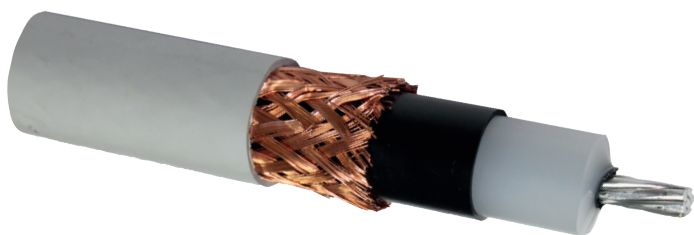

Isolerad lina som ersätter separationsavstånd mot intilliggande elinstallationer, Ex-zoner eller mot brännbart material. Vi har 2 olika system, HVC50 och HVC85.

HVC50 ersätter avstånd på upp till 0,50m i luft och 1,0m i fast material.

HVC85 ersätter marknadsledande avstånd på upp till 0,85m i luft och 1,7m i fast material.

Mekaniskt och kemiskt skyddad med ljusgrå UV-resistent skyddsmantel.

Vi har ett stort och komplett program med linor, fästen mm.



Systemet används där man inte kan uppnå tillräckligt separationsavstånd



Höga uppfångare

Vi erbjuder uppfångare upp till 12m som monteras på vägg samt fristående uppfångare upp till 28m höjd.


Fristående uppfångare kan installeras ovan mark upp till 28m. Upp till 12m fixeras de på plats med hjälp av betongsocklar som skydd mot vindlast. Uppfångare över 12m gjuts eller bultas fast beroende på version.

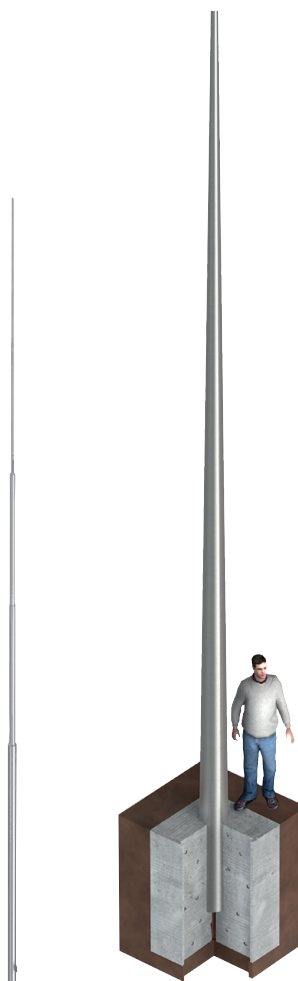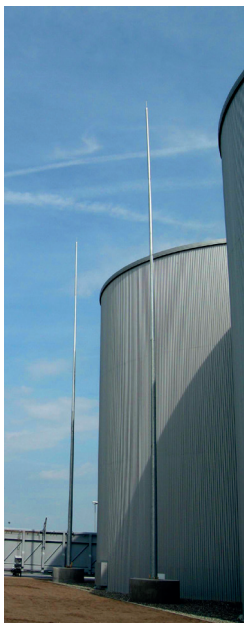

Uppfångare


Uppfångare 1 - 2.5 m Standarduppfångare med tillbehör

	Specifikation	längd/mått	förp.	art.nr	E-nr
5	Uppfångare ø 10 mm, med sockel & klämma	1000 mm	1	103 125	06 801 79
1	Hållare för nock med uppfångare Al 2m	2000 mm	1	1259	06 802 65
	Optimal uppfångare ø 16/10 mm	1500 mm	10	103 180	06 835 85
	Materiel: Aluminium AlMgSi 0,5	2000 mm	10	103 181	06 835 84
		2500 mm	10	103 182	06 835 83
	Betongsockel 16 kg, för ø 16 mm uppfångare med kilanslutningsklämma Rostfritt V2A		1	103 191	06 835 81
	Underläggsplatta; neutralt gentemot alla tak		1	103 102	06 836 34
3	Plast svart - utan mjukgörare				
3	Klämma för ø 8mm lina mot ø 16mm uppf.	Ø 8-10 / Ø 16 mm	50	1461	06 835 95
4	Väggfäste uppfångare Rostfritt V2A	Ø16 mm/30 mm	100	1189	06 836 06
	Isolerat sidofäste för 16mm	350-500mm	1	490 433S	06 835 62

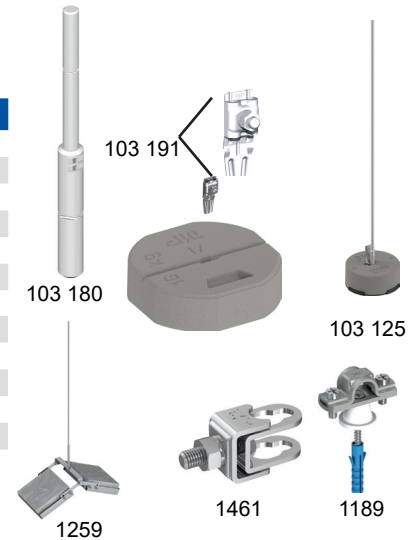

Uppfångare 3 - 3,5 m Standarduppfångare med tillbehör

	Specifikation	längd/mått	förp.	art.nr	E-nr
1	Uppfångare ø 20 mm, med stativ	3000 mm	1	912 501	06 805 93
	Uppfångare ø 20 mm, med stativ	3500 mm	1	912 502	06 805 94
	Betongsockel 16 kg, för ø 20 mm uppfångare		1	103 101	06 836 33
	Underläggsplatta; neutralt gentemot alla tak		1	103 102	06 836 34
	Plast svart - utan mjukgörare				

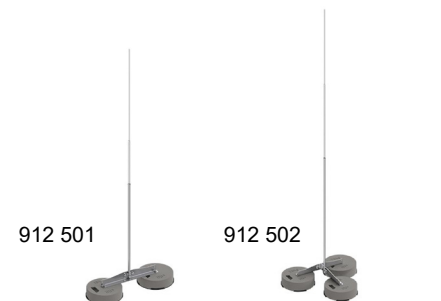

Teleskop-uppfångare

Med justerbart stativ upp till 8 m. I aluminium med stativ för taklutning upp till 10°.

Teleskop uppfångare med 6st M8 skruvar för justering av höjden. Leveranshöjd 1,5m

	Specifikation	Längd uppfångare	förp.	art.nr.	E-nr.
1	Aluminium	Utdragbar upp till 5.35 m (4-delad)	1	912 400	06 802 41
	Aluminium	Utdragbar upp till 8.00 m (6-delad)	1	912 403	06 802 61

Stativ, justerbar för taklutning upp till 10°. 912 300 för 3 betongsocklar för montage av ø 42 mm uppfångare. 912 311 för 6 betongsocklar för montage av ø 60 mm uppfångare


	Specifikation	Ställyta	förp.	art.nr.	E-nr.
	Aluminium för 3 socklar	ca 1350 x 1350 mm	1	912 300	06 802 42
	Aluminium för 6 socklar	ca 1850 x 1850 mm	1	912 311	06 802 62

Betongsockel

	Specifikation	vikt.	förp.	art.nr.	E-nr
	Betongsockel rund med innergänga M16 för montage med stativ	25 kg	1	103 118	06 802 40

Underläggsplatta för rund betongsockel (upp till Ø 445 mm) för skydd av takbeläggning. Neutral för alla takmateriel.

	Specifikation	Mått	förp.	art.nr.	E-nr
	Plast svart utan mjukgörare	ø 445 mm	1	103 102	06 836 34

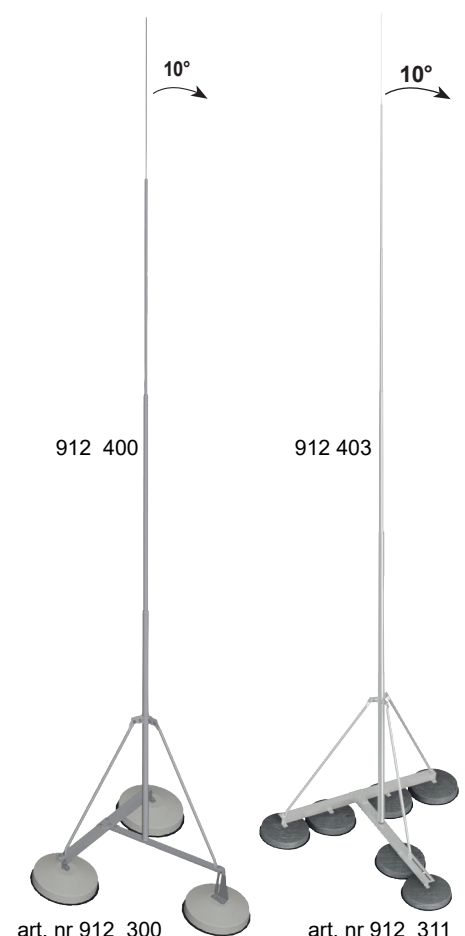

För andra uppfångare (3m upp till 28 m), se mer i vår katalog, hemsida eller kontakta oss.

Tråd och linor för åskledare, massiv. 8 mm Ø = 50 mm².

Specifikation	mått	ca vikt/förp	förp.	art. nr.	E-nr
2 Aluminium AlMgSi 0,5 mjuk F 9	Ø 8 mm	20 kg	150 m	100 019-150	06 836 26
Rostfritt stål 1.4301 V2A	Ø 8 mm	40 kg	100 m	100 011-100	06 803 95
Koppar mjuk F 22 (nedledare)	Ø 8 mm	49,5 kg	110 m	100 029-110	06 836 27

Expansionsenhet, för att kompensera expanderande långa linor p g a varierande temperatur. Anslutning t ex med 2 multiklämmor. Installeras på tak var 20:e meter.

Specifikation	längd	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Aluminium AlMgSi 0,5	600 mm	Ø 8 mm	25	1380	06 837 60

Tak- ochnockfästen för universell användning.

Specifikation	längd	passar *)	förp.	art. nr.	E-nr
Fäste	Hållare				
Rostfritt V2A	Niro-Clip/ Typ A	Ø 8 mm	100	111 144	06 836 46
Rostfritt V2A	Niro-Clip / Typ A	Ø 8 mm	100	111 015	06 836 43

*) Typ A (fL) Standard = fast Ledningshållare; Typ B (IL) = lös Ledningshållare

Falsklämmor Ledarriktning både längs och tvärs. Skruv- eller niroclipanslutning. Multi-Plus för plåtanslutning.

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Stål/förzinkad Skruvanslutning	Ø 8-10 mm	50	1297	06 836 13
Rostfritt V2A Skruvanslutning	Ø 8-10 mm	50	1299	06 836 14
Stål/förzinkad Niro-Clip/ Typ B	Ø 8 mm	50	913 732	06 835 90
Rostfri V2A Niro-Clip/ Typ B	Ø 8 mm	50	913 734	06 835 86
Multi-Plus V2A för plåtanslutning 1-8 mm	Ø 8-10 mm	50	111 273	06 836 48
Rostfri V2A för plåtanslutning max 3 mm	Ø 8-10 mm	50	111 669	06 802 39
Rostfri V2A Skruvanslutning	Ø 2,8 - 8 mm	50	111 780	06 802 67
Rostfri V2A Falsklämma max 8mm	Ø 2,8 - 8 mm	50	1262	06 804 99

Takfäste för platta tak

(PA 6 = Polyamid 6)

111 635 för fastsättning genom svetsning eller för limning direkt på underlaget.




111 730 för montering utan fastsättning mot underlaget. Vi rekommenderar lim på var 5:e.

Specifikation	passar	förp.	art.nr.	E-nr
Fäste självhäftande	Ø 8 mm	1	912 529	06 806 05
Fäste rund för limning	Ø 8 mm	100	111 635	06 837 65
Betong med plastunderdel, 1.2kg	Ø 8 mm	8	111 730	06 837 39
Universallim Tak/Vägg grå, tub 290ml			9901-LIM	16 934 15

Hängränneklämmor, för kontaktsäker anslutning på hängrännor.

Passar för upp till Ø 20 mm kantdiameter.

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfri V2A	Ø 6-8 mm	25	111 673	06 837 71



Multiklämma, universellt användbar genom T-, kors-, parallell- och skarvanslutning.

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
Aluminium 4 mm	ø 8 mm	100	1271	06 836 10
Koppar	ø 8 mm	100	1272	06 836 11
Rostfritt V2A	ø 8-10 mm	100	1273	06 836 12
Rostfritt V4A	ø 10 mm	100	1279S	06 802 33




Takfäste för korrugerade tak, för fastsättning mot tak ochnock.

Specifikation	passar	förp.	art.nr.	E-nr
Fäste med Hållare *)				
Rostfritt V2A Niro-Clip/ Typ A	ø 8 mm	100	111 027	06 836 66



Tak-/nedledarfäste för papptak, platta tak och väggar.
Stöd med 100 mm höjd för fastsättning av ledare på brännbara materiel.


Specifikation	passar	ledn.höjd	förp.	art.nr.	E-nr
Fäste med Hållare *)					
Rostfritt V2A Niro-Clip/ Typ A	ø 8 mm	100 mm	50	1175	06 800 19
Rostfritt V2A Niro-Clip med Al-fäste	ø 8 mm	100 mm	100	911 150	06 837 59

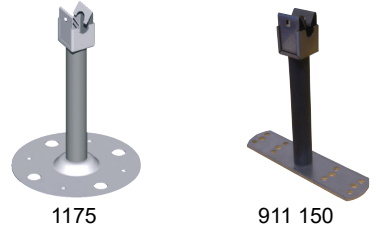

Väggfäste

Ledningshållare för fäste av lina på vägg. Helt i metall. 111 031 och 1031 med mellanbricka, träskruv och plugg för Ø 8 mm. 111 001 och 111 031 med niroclip snabbfäste.

Specifikation	förp.	art. nr.	E-nr
Snäppfäste / Sockel			
Rostfri V2A / Rostfri V2A	200	111 001	06 836 41
Rostfritt V2A / Rostfritt V2A	100	111 031	06 836 45
Rostfritt V2A - plast Rostfritt V2A. Med 30 mm distans.	100	1031	06 835 77

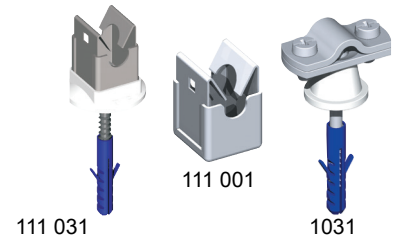

Universal-rörklämma, för att installera nedledare på stuprör. Fördel: Ingen ytterligare väggållare! Snabb och enkel installation utan borring.

Specifikation	rördiameter	förp.	art. nr.	E-nr
Rostfritt stål V2A	Ø 60-120 mm	50	110 250	06 836 39



Undersökningskoppling, väggavstånd (höjd ca. 35 mm) Kompletterat med 2st KS-klämmor. Rostfri V2A.

Specifikation	mått längd x bredd x tjocklek	art. nr.	E-nr.
Undersökningskoppling	135x30x3,5 mm	913 650S	06 835 53
Skylt/hållare	b x h 40x56mm	111 640S	06 835 52



Inspektionsbrunn för installation i mark.

Specifikation	passar	förp.	art. nr.	E-nr
svart gjutjärn, öppning oval med inbyggd skiljeklämma	230 x 150 x 120 mm	1	1043	06 801 75



Montering av åskskydd

På taket installeras åskledaren som ett rutnät med ett max 0,7m c/c mått mellan ledningshållarna. (Vald skyddsklass bestämmer rutnätets mått).

På fasaden har man nedledare med ett c/c mått på 1 m mellan ledningshållarna. På nedledaren sitter det en undersökningskoppling (913 650S) placerad över mark. Denna används för kontrollmätning av jordresistansen. Vid märkning av undersöknings-


kopplingarna används skylt 111 640S. Vid undersökningskopplingen övergår åskledaren (aluminium) till jordledaren (rostfritt). En besiktning ska göras enligt SS-EN 62305-3 Tabell E.2

Klass I och II: visuell inspektion varje år och full inspektion vartannat år. Klass III och IV: visuell inspektion vartannat år och full inspektion vart fjärde år.



Yttre åskskydd

OBS! illustrationerna är exempel på produkter samt deras placering.

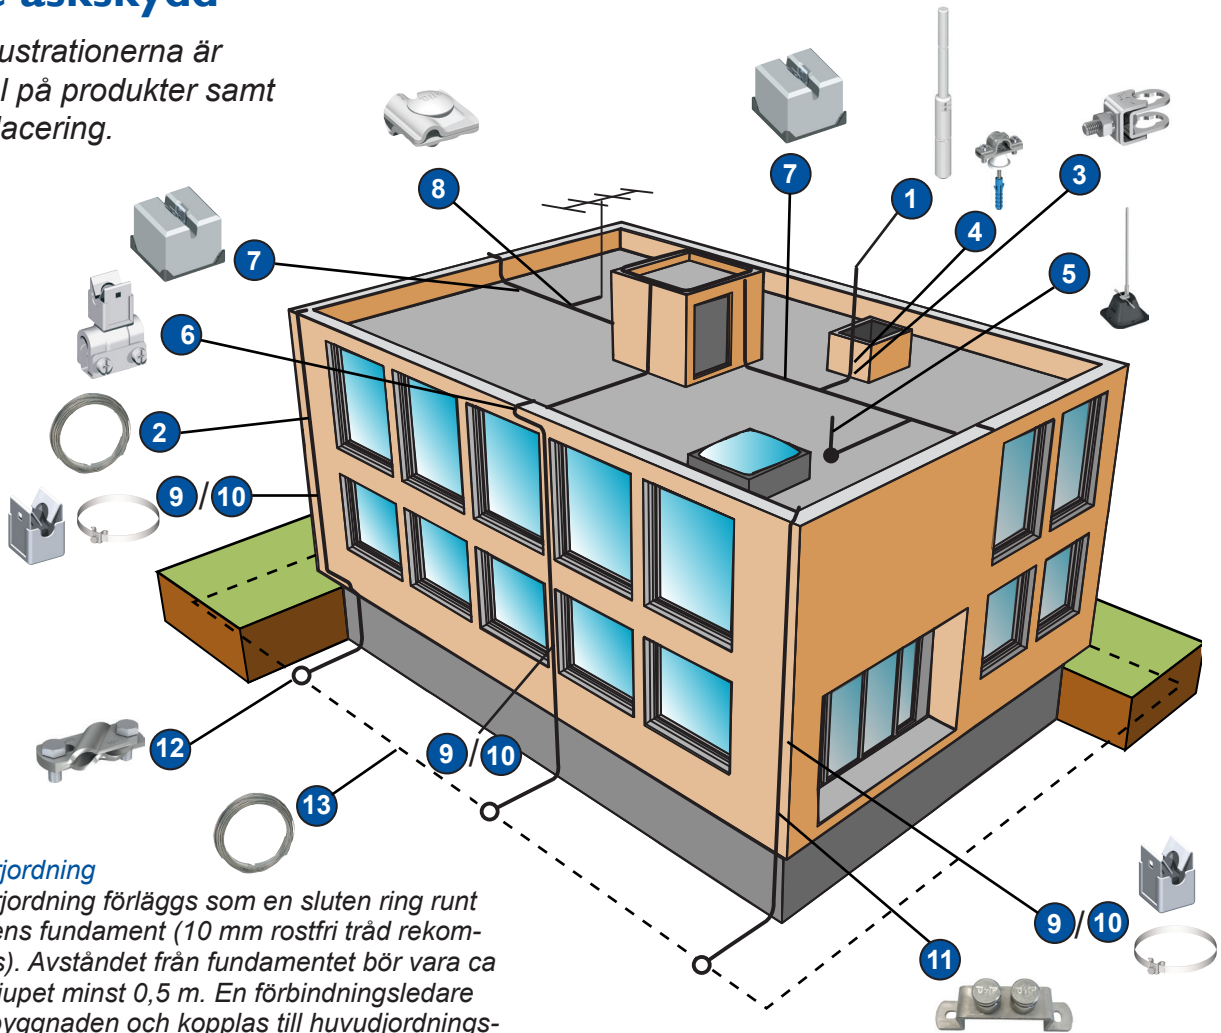

Ringledarjordning

Ringledarjordning förläggs som en sluten ring runt byggnadens fundament (10 mm rostfri tråd rekommenderas). Avståndet från fundamentet bör vara ca 1m och djupet minst 0,5 m. En förbindningsledare dras in i byggnaden och kopplas till huvudjordnings-skenan.

För att få ner resistansen används jordspett eller jordplåtar. Enligt SS-EN62305 anges ett rekommenderat värde på $<10 \Omega$.

Skarvar under mark förses med korrosionsskydd.

Att tänka på vid materialkombinationer

Material väljs med hänsyn till elektriska och mekaniska påkänningar som uppträder vid blixtnedslag. Ovan jord kan koppar, aluminium, varmförzinkat eller rostfritt stål användas. I jord används koppar eller rostfritt stål V4A.

Observera så att farlig korrosion inte uppstår vid kombination av olika metaller (se tabellen).

	Stål	Aluminium	Koppar	Rostfritt stål
Stål	●	●	●	●
Aluminium	●	●	●	●
Koppar	●	●	●	●
Rostfritt stål	●	●	●	●

● = Kan kombineras ● = Kan ej kombineras

Samtligt åskskyddsmateriel i denna katalog är bedömt av något av dessa:



Jordning

Ytjordning (ringledning/jordplåt)

Vid ytjordning förläggs en jordledare parallellt med markytan på ett frostfritt djup (ca 1 m ner eller djupare och 0,5-1 m från byggnaden). Ledaren ska vara gjord av rostfri lina eller koppar.

Ledaren som man får använda i ytjordning är minst 35 mm² Cu eller 50 mm² rostfri lina. Ska man använda detta i åskskyddssyfte så är det 50 mm² Cu eller 78 mm² syrafast rostfri lina.

Man kan även göra ett ytjordtag med jordplåtar Cu 50x50 cm, där man gräver ett så djupt hål som möjligt och lägg jordplåten med jordförbättringsmedel 111 446-AT. Plåten placeras antingen vertikalt eller lodrätt. Man kan även göra detta med två plåtar. Korrosionsskydda skarvar enligt SS-EN62305 med art 112 126.



Djupjordning (Jordspett)



Vid djupjordning drivs material ned i marken vertikalt. Det vanligaste är spett av typ A (solid) eller typ C (tub).

Finns som varmförzinkat och rostfritt och är 1,5 m/st och är skarvbara.

För att nå djupjord så ska man driva minst 2 jordspett i följd och nå minst 3 meters djup. Det är där jordresistansen börjar bli lägre samt inte

ligga längre än 25 m från föremålet som ska jordas

Men desto djupare man driver desto bättre värde får man.

Man kan även borra ett djupjordtag som man fyller med pränit 111 446 (resistansförbättrande betong) och sänker ner spett med gängade ändar och skarvar.

Jordresistansvärde

För ett jordtag som används för reservkraft eller elnät finns inget resistanskrav men tidigare riktvärden var 50 resp 100 Ohm men man tar lite hänsyn till markförhållanden.

Värdet för åsksystem är max 10 Ohm. Men i båda fall vill man nå så nära 0 Ohm som möjligt.

Jordförbättring

Jordförbättrande elektrodmassa kan appliceras runt spett eller jordplåt i ett jordningssystem för att minska lokalt markmotstånd och sänka markimpedansen samt öka jordningseffektiviteten.

Det är särskilt användbart i torra områden med låg luftfuktighet, i sandjordar och steniga jordar, och särskilt i stenborrade hål runt jordelektrod.

Skillnad mellan de två medlen:

Pränit 111 446, lämplig vid djupjordtag, fuktbevarande och fungerar bäst vid fuktiga förhållanden som t ex lerjord. 111 446-AT, lämplig vid förbättring kring jordplåtar. Fungerar utan markfuktighet utan leder via medlets kolpartiklar.



Tråd, linor och klämma för ringlina och jordtag. 8 mm Ø = 50 mm², 10 mm Ø = 78 mm²

	Specifikation	mått	ca vikt/förp	förp.	art. nr.	E-nr
12	Diagonalklämma för anslutn i mark rostfritt stål 1.4571 V4A	för Ø10 mm		25	111 795	06 801 95
13	Tråd rostfritt stål 1.4571 V4A	Ø 10 mm	31 kg	50 m	100 015-50	06 802 32
	Koppar (ringlina, flertrådig) blank	50 mm ²	0,438 kg/m	löp.m	100 033	06 836 28
	Multiklämma rostfritt stål V4A	för Ø10 mm		100	1279S	06 802 33
	Multiklämma Koppar	95-120 mm ²		50	111 814	06 805 90



111 795

1279S

Jordspett Påbyggnadsbar enligt SS EN 50164-2. Med tillbehör.

Specifikation	längd	förp.	art. nr.	E-nr.
Jordspett:				
Typ A, stål/förzinkad massivt	Ø 25/1500 mm	5	110 027	06 836 38
Typ A, rostfritt V4A 1.4401, syrafast massivt	Ø 20/1500 mm	5	110 121	06 805 91
Typ C, stål/förzinkad rör	Ø 25/1500 mm	10	110 021	06 836 36
Typ C, rostfritt V2A 1.4301 rör	Ø 25/1500 mm	10	110 026	06 836 37
Typ C, rostfritt V4A 1.4401, syrafast rör	Ø 25/1500 mm	10	110 018	06 837 76
Slagspets för Typ C vfz, Ø 25 mm		10	2058	06 836 20
Slagspets för Typ A / C V2A/V4A, Ø 25 mm		10	2059	06 836 21
Slagnacke för Typ C		1	910 424	06 837 40
Slagnacke för Typ A Ø 25 mm		1	2057	06 836 19
Anslutningsklämma Rostfri V2A, 3-delad		25	2011S	06 835 99

Jordspett med diameter 20mm finns även.

Djupjordspett

Jordspett Påbyggnadsbar/skarvbar enligt SS EN 50164-2. För djupjordning.

Specifikation	längd	förp.	art. nr.	E-nr.
Djupjordspett 1,5m Cu/Fe	Ø 14,5/1500 mm	10	110 231-AT	06 805 68
Skarv till djupjordspett Cu/Fe		10	110 235-AT	06 805 69
Anslutningsklämma för djupjordspett Rostfri V2A, 3-delad	Ø 8-10 / Ø 16 mm	50	111 433	06 801 76
Slagbult till djupjordspett 110 231-AT		1	110 237-AT	06 805 71

Jordplåtsats

Specifikation	förp.	art. nr.	E-nr.
Jordplåtsats, för t ex energiförvaring, består av: Jordplåt, jordförbättringsmedel, 10m 25mm ² kopparlina samt potentialutjämningskena	1	Jordplåtsats	06 805 63

Jordinföringsstänger.

Specifikation	längd/passar	förp.	art. nr.	E-nr.
Jordinföringsstång Rostfritt V4A	Ø 10 mm /1500 mm	10	102 213	06 835 75
Jordinföringsstång Rostfritt V4A	Ø 10 mm /3200 mm	10	102 214	06 835 76

Jordplåt enligt SS EN 62305-3 Tab. 7

Specifikation	längd	förp.	art. nr.	E-nr.
Koppar, inkl klämma för 6-10mm Ø, 25-78mm ² lina	500 x 500 x 2 mm	1	110 130	06 835 87

Andra dimensioner på förfrågan.

Jordförbättringsbetong, special betong med stor svällförmåga för att förbättra jordresistansen.

Specifikation	förp.	art. nr.	E-nr.
Jordförbättringsmedel, 2-komponent	11,7 kg	111 446-AT	06 805 72
Jordförbättringsmedel, prönit/bentonit	25 kg	111 446	06 835 92


Korrosionsskyddsbox för skarvar i mark enligt SS EN 62305

Specifikation	förp.	art. nr.	E-nr.
Korrosionsskyddsbox inkl gel	1	112 126	06 805 99

Typ A




Typ C

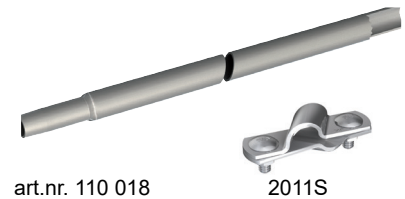

111 433



Jordplåtsats



110 130



111 446



112 126

Åskskydd för solcellsanläggningar

Åskskydd av solcellsanläggningar har vi på Elrond lång erfarenhet av.

Samtliga anläggningar bör förses med överspänningsskydd. Det är ofta dessutom ett krav både på AC- och DC sidan.

När det gäller åskledarsystem är vår erfarenhet att ett isolerat system ger bäst skydd. Vi baserar det på uppfångare på taket där dess skyddsvinkel "täcker" panelerna. Dessa är i sin tur förbundna med linor i form av ett rutnät på taket och vidare ner mot jord. Observera att stativen inte behöver anslutas.

Vi hjälper gärna er med rätt lösning för att skydda er anläggning. För utförande kontakta Elrond.



Åskskydd av solpaneler norr om Stockholm.

Åskskydd av cisterner

Cisterner av stål ska förses med åskledare enligt krav från MSB:

"Cisterner av stål som är större än 500 m³ och som står utomhus ska ha åskskydd. Kravet gäller även cisterner av stål som är avsedda att stå i grupp om de tillsammans har en volym som överstiger 1000 m³ och de står mindre än 12 meter från varandra eller i samma invallning."


Vi har lösningar både för isolerade eller oisolerade system beroende på Ex zoner mm. Även fristående master kan vara ett alternativ.

För utförande kontakta Elrond.




Från projekt till färdig anläggning

Förfrågan åskskydd och potentialutjämning:

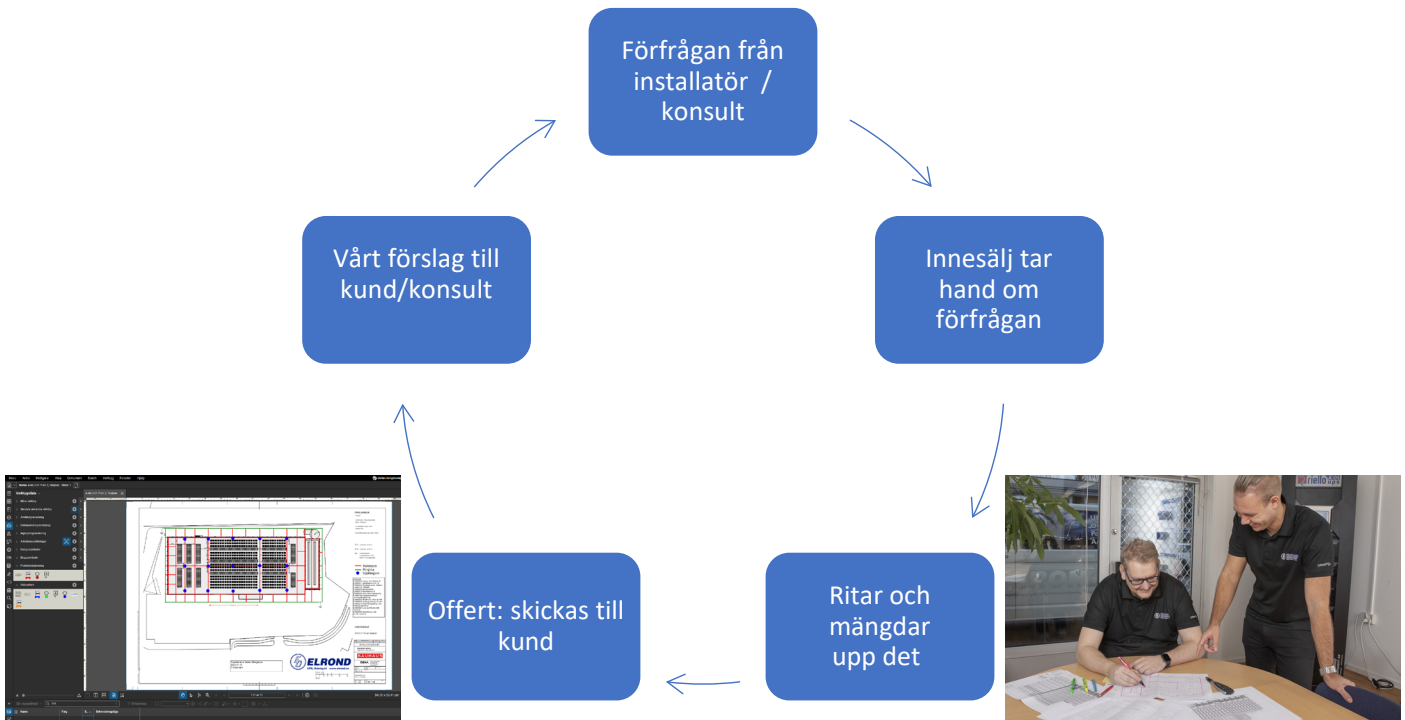

Förfrågan UPS:

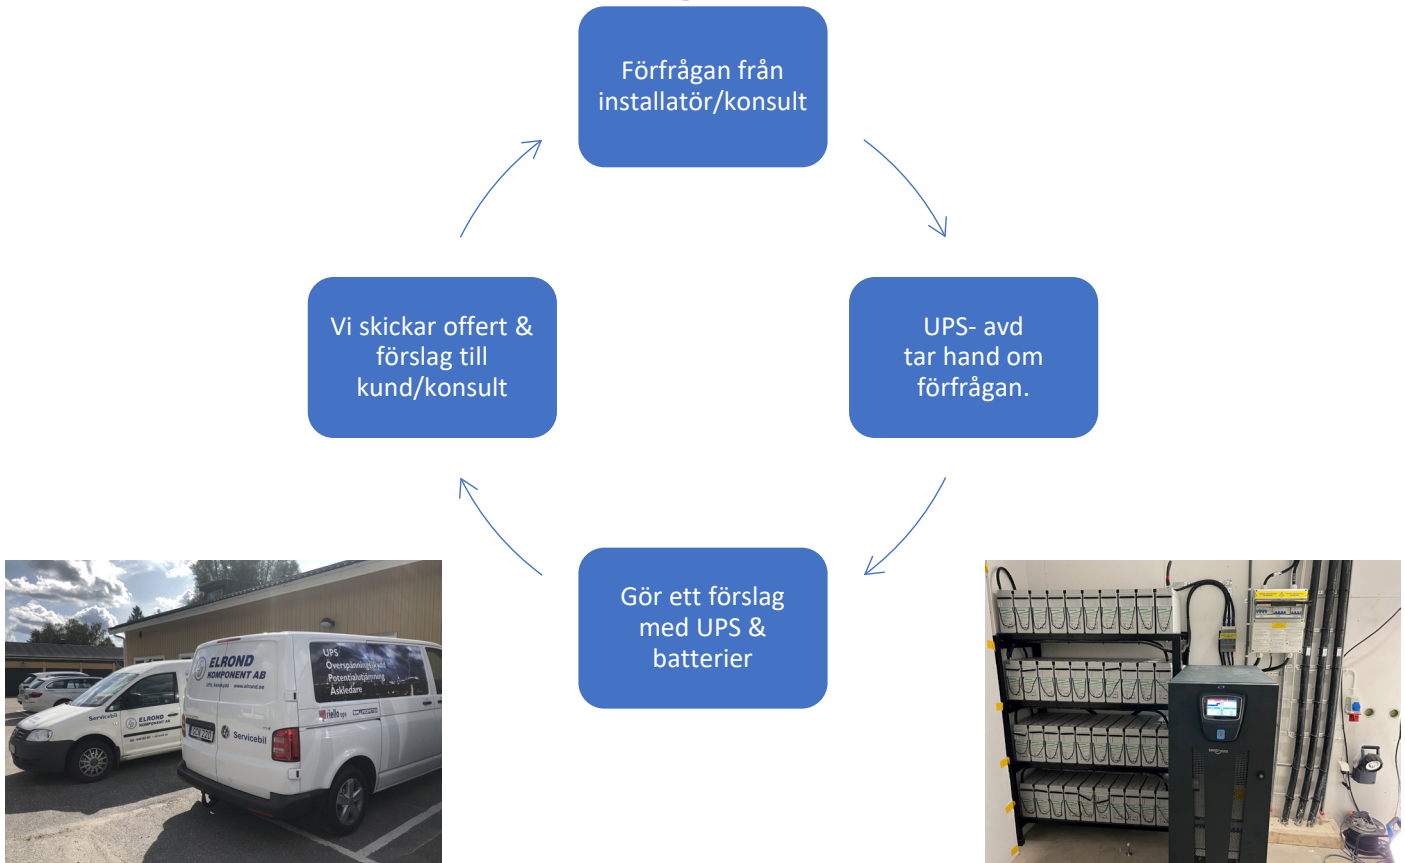

Referenser



Överspänningsskydd för radiobasstation.

Ericsson

Elrond har under många år varit huvudleverantör av överspänningsskydd till Ericsson med skydd för inkommande 3-fas för radiobasstationer world-wide. Vi var med och utvecklade de första kombiskydderna redan i slutet av 90-talet.

Detta samarbete utmynnade i bl a ED150 skyddet som var världens första grov-, mellan- och finskydd. Installerat i 100 000-tal över hela världen.



Åskledarsystem och potentialutjämningsystem.

Nya karolinska sjukhuset (NKS)

NKS är ett av Sveriges största byggprojekt genom tiderna.

Öppningen och starten av den första sjukvårdsverksamheten skedde under 2016. Sjukhuset är nu helt färdigställt. Nya Karolinska Solna har en yta på ca 320 000 kvm.

Elrond var huvudleverantör av potentialutjämningsmaterial och åskledarmaterial.



Färganpassat åskledarsystem, potentialutjämningsystem, överspänningsskydd samt UPS.

Turning Torso

Huvudleverantör av potentialutjämnings- och åskledarmateriel till Nordens högsta byggnad.

Elrond medverkade vid planering av åskledar- och potentialutjämningsdelen till denna byggnad, som byggts i Malmö. Byggnaden har fått ett omfattande åskskydds- och potentialutjämningsystem.

Dessutom levererade vi UPS'er och överspänningsskydd för en komplett elsäkerhet.



UPS system (2x160kVA), åskledare, jordningsmaterial samt överspänningsskydd.

Helix (rättspsykiatri)

Elrond har levererat UPS system för kraftförsörjningen samt omfattande jordtags och åskledarsystem.

Helix som anläggningen heter, är en av de modernaste i landet såväl avseende vårdmiljö som personalens arbetsmiljö och byggdes på uppdrag av Stockholms läns sjukvårdsområde/psykiatri och statliga Rättsmedicinalverket.



Räddningsverk



Sjukhus



Köpcenter



Huvudkontor



Datacenter



Höga byggnader

